



# Relatório de medição

**Nome:**

**Duração:** 5m:6s

**Tempo:** 31 De Out. De 2025, 21:00

**Localização:**

**Dispositivo:**

**Nota:**


## Measurement configurations

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ponderação de frequência | A             |
| Tempo de resposta        | Rápido (0.2s) |
| Calibração               | +0.0 dB       |
| Avg/Leq                  | 66.0 dB       |
| Min                      | 41.0 dB       |
| Max                      | 75.1 dB       |
| Peak                     | 81.2 dB       |

## Measurement results

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Padrão             | NIOSH  |
| Limiar             | 0 dB   |
| Taxa de duplicação | 0 dB   |
| TWA                | 0.0 dB |
| Dose               | 0.0 %  |
| Dose projetada     | 0.0 %  |

## Gráfico

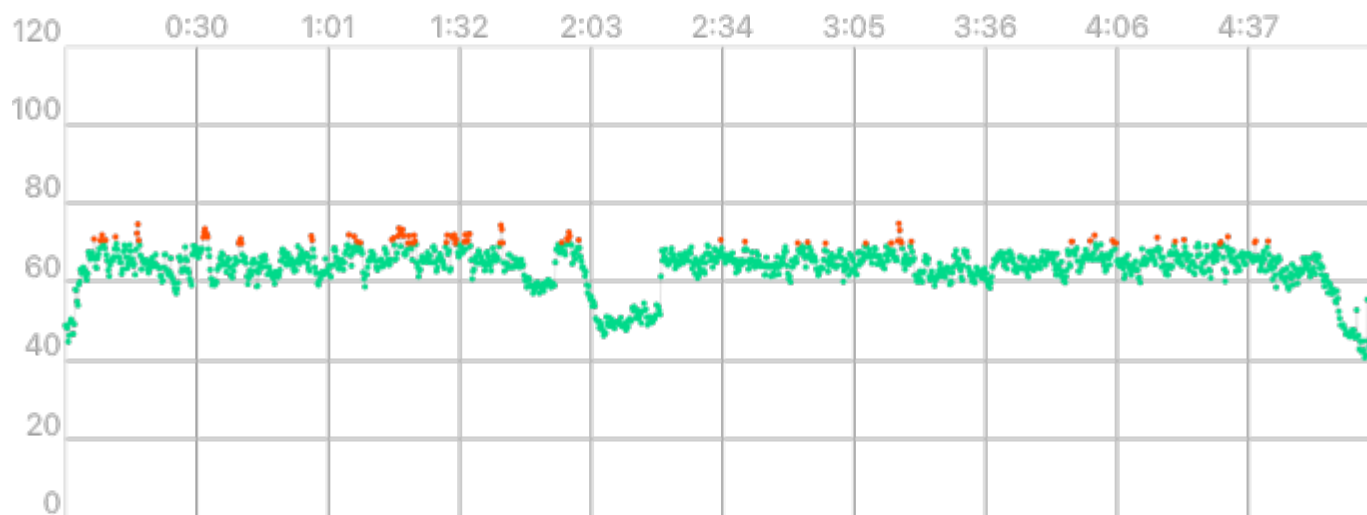

*Criado por Decibel X*  
[www.skypaw.com](http://www.skypaw.com)