


ATESTADO MÉDICO.

Atesto que a paciente MARIA PEREIRA LIRA SILVA, 65 anos, apresenta quadro de hipoacusia progressiva, com início referido desde o ano de 2019.

A paciente foi submetida a exame de audiometria tonal liminar, realizado em 14/11/2025, o qual evidenciou resultados sugestivos de perda auditiva neurosensorial de grau moderado a severo, de forma bilateral. Os achados audiométricos demonstram comprometimento significativo da capacidade auditiva, com impacto direto na comunicação oral, compreensão da fala e desempenho das atividades de vida diária, podendo ocasionar prejuízos funcionais, sociais e ocupacionais, caso não seja instituída intervenção adequada em tempo oportuno.

Diante do quadro clínico e dos resultados audiológicos apresentados, há indicação clínica para adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), onde já foi encaminhada para APADAS e aguarda na fila de espera. Solicito se possível, prioridade na fila de espera para fornecimento do dispositivo, com o objetivo de reduzir os efeitos da privação auditiva e promover melhora da funcionalidade e da qualidade de vida da paciente e de sua mãe, que é idosa de 91 anos de idade; visando que a paciente é sua cuidadora em tempo integral.

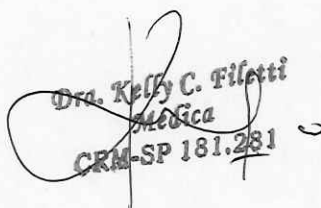

Dra. Kelly C. Filetti
Médica
CRM-SP 181.281

Dra Kelly C. Filetti
CRMSP: 181281

SOROCABA 07/01/25

CENTRO DE SAÚDE PQ. SÃO BENTO
AV. : GUALBERTO MOREIRA, 4985
SOROCABA – SP FONE: (15) 3223-1365
CEP: 18072-000



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Saúde



GUIA DE REFERÊNCIA

Da Unidade: <u>ORL Triagem</u>	Cad.: <u>APRADAS</u>	Nº Cons.:
Endereço:	Especialidade:	
Tel.:	Endereço:	
Nome do Paciente: <u>Mario Pereira V. Silva</u>	Data:	Sala: Hora: (Origem)
Números de Consultas realizadas por causa da Patologia atual:	Prontuário:	
Tempo da Doença:		
Quadro Clínico: <u>PANS moderada bilateral</u>		
Hipótese de Diagnóstico: <u>+ zumbido</u>		
Exames Solicitados:		
Medicação Indicada:		
Evolução do Paciente com a Medicação Indicada:		
Motivo do Encaminhamento: <u>ARSI Bilateral</u>		
Assinatura / Carimbo Médico: <u>Dra. Alina Leona Figueiredo</u> <u>CRP 12.345 - RQE 12.345</u>	Assinatura / Carimbo Adm. Unidade	
Data: <u>03/12/25</u>		Data: <u> / / </u>



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Saúde

GUIA CONTRA-REFERÊNCIA



Do Serviço:	Para:
Especialidade:	Nº do Prontuário: (REF)
Nome do Paciente:	<u>Fundação São Paulo</u> <u>Hospital Santa Lucinda</u> <u>CNPJ: 60.990.751/0017-94</u> <u>CNES: 2766942</u>
Diagnóstico/Tratamento:	Assinatura / Carimbo
Orientação à Unidade de Origem:	
	Data: <u> / / </u>



apadas

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sorocaba
 Av. Sen. Roberto Simonsen, 885 - Fone: (0xx15) 3233-0962 - Sorocaba - SP
 CNPJ: 58.983.008/0001-03 CNAS: 44.006.000.545/2000-41
 Utilidade Pública Municipal: Lei 3.250 de 26/03/1990
 Utilidade Pública Estadual: Lei 10.577 de 09/06/2000
 Utilidade Pública Federal: Portaria 373 de 12/05/2000
 Certificado de Entidade Beneficente: CNAS 05/07/2002

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO Avaliação Audiológica

1. Identificação:

Data: 11/11/25

Nome: Isabela Pereira Lima

Data de Nascimento: 20/05/160 Idade Atual: 9 Sexo: F

Tabela 1: Valores de normalidade e desvio padrão para respostas de crianças, em diferentes faixas etárias, para diferentes estímulos e diferentes transdutores

Idade	Instrumentos (dB SPL)			Tom Puro Warble (dB HL)			Fala (dB HL)		
	Campo	Fone	Insert	Campo	Fone	Insert	Campo	Fone	Insert
0-6 sem	50-70			78 ± 6			40-60		
6sem-4m	50-60			70 ± 10			47 ± 2		
04-07m	40-50			51 ± 9			21 ± 8		
07-09m	30-40			45 ± 15			15 ± 7		
09-13m	25-35			38 ± 8			8 ± 7		
13-16m	25-30			32 ± 10			5 ± 5		
16-21m	25			25 ± 10			5 ± 7		
21-24m	25			26 ± 10			3 ± 2		

(adaptado por Martinez, MANS, 2003 de Northern & Downs- Hearing in Children. Baltimore, Williams & Wilkins, 1984)

Audiometria comportamental para sons calibrados

Tom Puro ☐	Tom pulsátil ☐	Warble tone ☒	Narrow band ☐	White noise ☐
Campo livre ☐	Fone TDH-39 ☒	Insertphone ER3A ☐	VERA ☐	VRA ☐
Lúdica ☐	BOA ☐	Audiômetro <u>AO 2000</u>		

dB	250	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	12K	Hz				
-10											SDT	SRT	IRF	
0													dB	%
10														
20														
30														
40														
50														
60														
70														
80														
90														
100														
110														
120														

- ☐ Com 5 figuras
☐ Com perguntas
☐ Com ordens simples
☐ Com lista de palavras foneticamente balanceadas
- Mascaramento VA ☐ OD ☐ OE
 (Técnica de Hood) VO ☐ OD ☐ OE
 Logo ☐ OD ☐ OE

Avaliação para sons não calibrados (BOA)

	Sino	Tambor	Agogô	Ewing	/a/	/i/	/u/	/s/	/ʃ/	/m/	nome
Atenção OD											
Atenção OE											
Reconhecimento OD											
Reconhecimento OE											
Localização D											
Localização E											
DI ↓											
EI ↓											
DD ↓											
ED ↓											
DI ↑											
EI ↑											
DD ↑											
ED ↑											
Imitação											
RCP OD											
RCP OE											
Habituação											

Imitancimetria
Equipamento:

204000

Tom Sonda: 226 Hz

Reflexo Estapediano						
0	1	2	3	4	5	6
Freq. Hz	Limiar OD	AC. D Contra	Difer.	AC. D Ipsi	Decay	
4K						
2K						
1K						
500						
WN						
7	8	9	10			
Freq. Hz	Limiar OE	AC. E Contra	Difer.	AC. E Ipsi	Decay	
4K						
2K						
1K						
500						
WN						

Observações da Voz, fala, comportamento auditivo, comunicação e cognição:

Boa audição e comunicação normal

Simone Angélica P. Freire
Fonocardiologista
CRF 12576

Examinador

Audição (#WAUD2118024)

Avaliação Audiológica

Emissão: 15/10/2020

Data do Exame: 15/10/2020

Tipo Consulta: Particular

Funcionário/Paciente: MARIA PEREIRA LIRA SILVA

Idade: 60 anos e 5 mes(es)


Sexo: Feminino

Audiômetro: VIBRASOM AVS500 (Última Aferição: 11/03/2020)

Profissional que solicitou o exame: _____


AUDIOMETRIA TONAL

ORELHA DIREITA

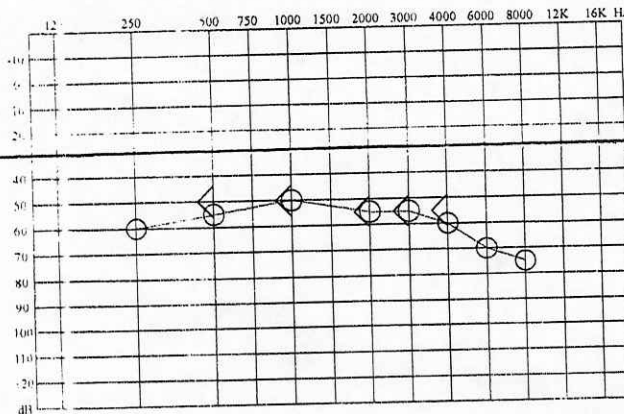

LRF:
LAF:

ORELHA ESQUERDA

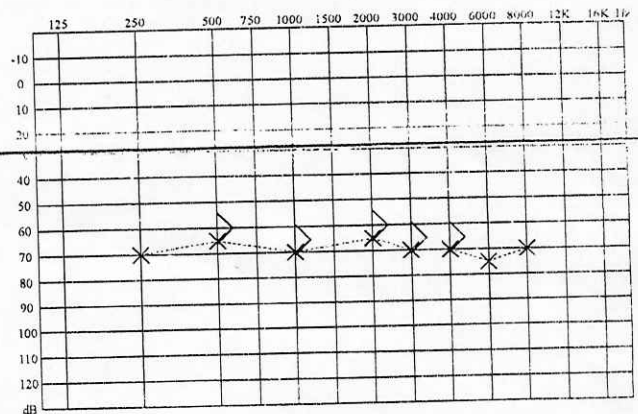

LRF:
LAF:

MEATOSCOPIA

Orelha Direita	AUS - AUSÊNCIA DE ROLHA DE CERA
Orelha Esquerda	AUS - AUSÊNCIA DE ROLHA DE CERA

Índice Percentual de Reconhecimento de Fala

	Intensid	Monossil	Dissil
Pal. Faladas	_____	_____	_____
OD	_____	_____	_____
OE	_____	_____	_____

Comentário do(a) Fonoaudiólogo(a): CRFa: CRF2 6766-6 Cleiton Moura Xavier da Silva
Sugestivo de alteração auditiva de grau moderado à severo em OD/OE.

Cleiton M. Xavier da Silva
Fonoaudiólogo
CRFa 6766-6

CRFa: CRF2 6766-6 Cleiton Moura Xavier da Silva